TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI
ANKARA MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER
CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY ANKARA DIRECTORATE

ANKARA

Tel: 03124166528 **Faks:** **e-mail:** insaatlab@tse.org.tr

www.tse.org.tr

208099

07-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma : ***(Adı, Adresi, Şehir vb.)*** *Requesting/Customer (Name, Adress, City etc.)*	KULE KALIP MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNÖNÜ MAH.GEBZE GÜZELLER OSB MAH. NURSULTAN NAZARBAYEV SK. Dış Kapı No:1 İç Kapı No:16 GEBZE KOCAELİ
Deney Talep Tarih / No : *Order Date/No.*	25.06.2024 / 2024-172720
Numunenin Tanımı : ***(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)*** *Sample Description (Type,Mark,Class,Model etc.)*	2024-183492, pedastal, PEDASTAL, 202-302, 202-302, 1.00, adet
Numune Kabul Tarihi : *Sample Receipt Date*	28.06.2024
Deneylerin Yapıldığı Tarih : *Date of Test*	05.07.2024 / 11.07.2024
Uygulanan Standart Metot : *Applied Standard/Method*	TS 13776/Basma kırılma dayanımı, TS 13776/Değerlendirme
Raporun Sayfa Sayısı : *Number of pages of the report*	3
Deney Sonucu : *Test Result*	-
Açıklamalar : *Remarks*	Özel İnceleme / Private Test Request

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.
The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Tarih *Date*	**Deney Sorumlusu** *Person in charge of test*	**Kontrol Eden** *Reviewer*	**Onaylayan** *Approved by*
11.07.2024	ŞERAFETTİN ULAŞAN	HASAN AKSU	MUSA ÇAKIR

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, müşteri tarafından laboratuvara ulaştırılan numuneler üzerinde yapılan deney sonuçlarını içermekte olup, "Ürün Belgesi" yerine geçmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This report contains the test results performed on the samples delivered to the laboratory by the customer and does not replace the "Product Certificate".

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.
Doğrulama adresi: https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=01BC8C

MUAYENE - DENEY SONUÇLARI *TEST RESULTS*

Uygulanan Standard / Metod : TS 13776 :2017-05 "Plastik yüzer döşeme ayakları - Kapalı ve açık alanlarda kullanılan
Applied Standard/Method *Plastics floating floor supports – Used in closed and open areas*

DENEYLER: Sıcaklık 23 ± 2 ^{0}C, Nem %50 ± 5'de yapılmıştır.
TESTS: *are perfromed at 23 ± 2 ^{0}C temperature and %50 ± 5 humidity*



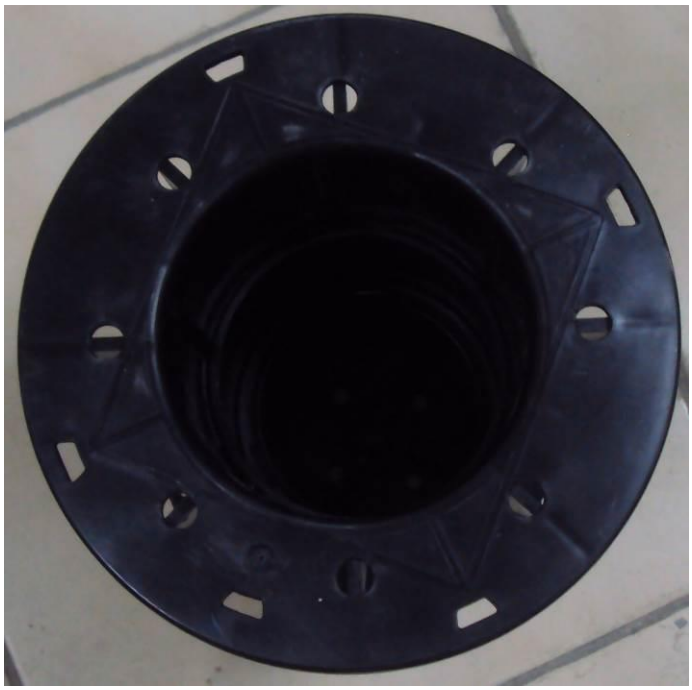



DENEY NUMUNELERİ / *TEST SAMPLES*

YAPILAN DENEY / *APLLIED TEST*	BULUNAN / *RESULTS*
5.3.6 Basınç yükü taşıma kapasitesi tayini *Specification of load pressure capacity*	**Ortalama basma kırılma dayanımı:** *Average compression breaking strength:* Açık konumda = 1198 kg *In loose position =1198 kg* Kapalı konumda = 1997 kg *In tightened position =1997 kg*